


Описание Щит1

щиток IP65 на 2 модуля (ABB 12742) + замок (ABB 12866)
дифавтомат тип С на 20А, тип АС на 300мА (ABB DS201L C20 AC300)

Описание щит2

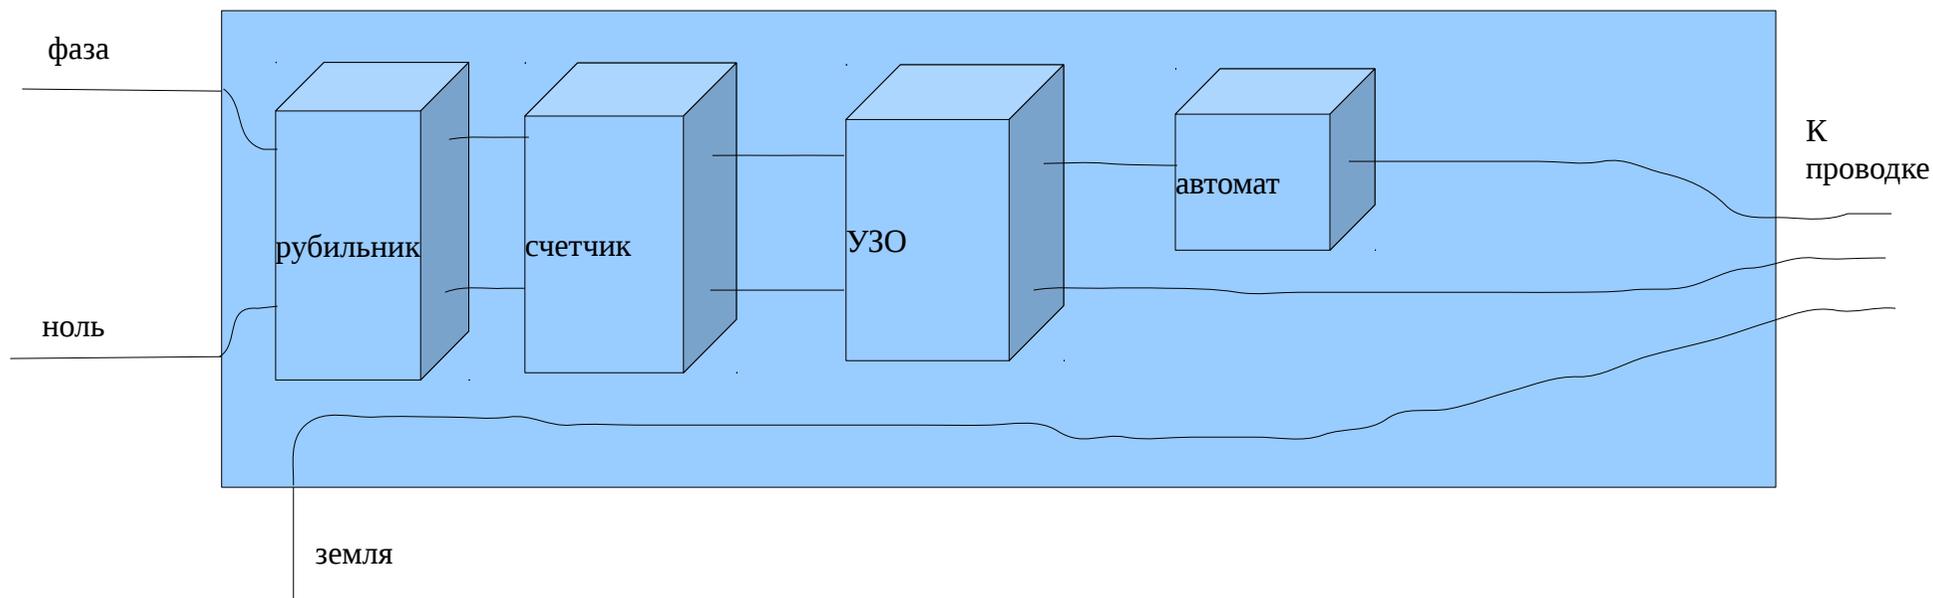

бокс АВВ 1SL2408A00
рубильник АВВ ОТ16F
счетчик АВВ ОD1065
УЗО АВВ F202A-25/0,03
автомат АВВ S201-C16

Вопросы.

1. автомат на 16А. Рубильник тоже можно на 16А ставить или на 25?
2. можно ли использовать счетчик для технологического учета энергии (АВВ С11 110-300)?